

SÜDEN


HAUS 4

HAUS 3

HAUS 2

HAUS 1



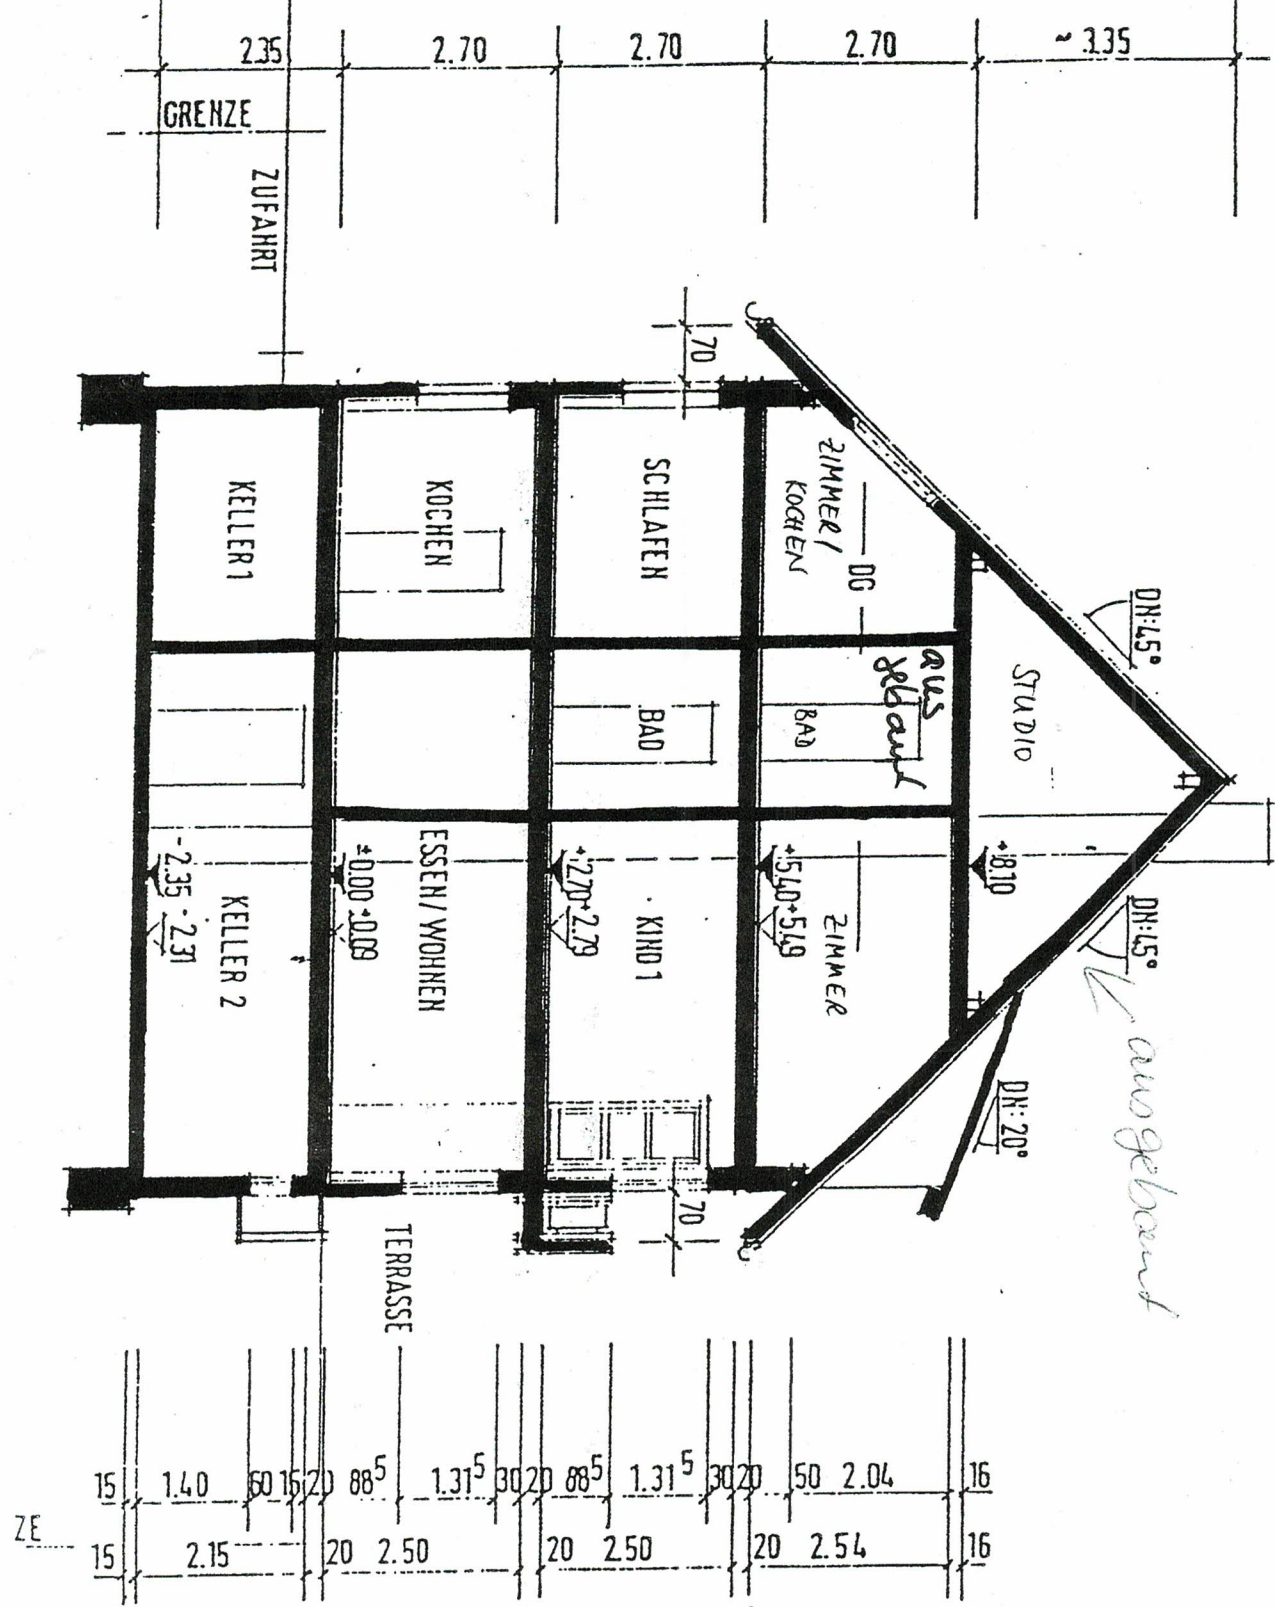

ausgebaut

Kopie

HAUS 2

HAUS 1

= Abwasser

= Oberflächenwasser (Dach)

Öffentliche
Zuflucht

EINLAUF 241,50

SCHACHTSOHLE 340,76

AUSLAUF 343,51

WD 15/15, UK, 3,62, GAS

WD 20/20, 3,62, GAS

0.00±










PVC Ø 200 1% DEF.

WD 20/20, 3,62, B2


WD 15/15, 3,62, WASSER

WD 15/15, 3,62, GAS

OK, RFRG, 345,35

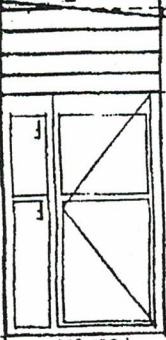

Hand



Hand